



Муниципальное автономное образовательное организация дополнительного образования -
ЧУРАПЧИНСКИЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ

678670 Республика Саха (Якутия), МО «Чурапчинский улус (район)», с. Чурапча, ул.Нерюнгринская, 40. Тел/факс.: (8-41151) 42-171.
E-mail: domupk@mail.ru

Устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности по
Предписанию №201/01/01 от 30.10.2015г.

В результате плановой выездной проверки по пожарной безопасности в распоряжении начальника ОНД по Чурапчинскому району от 22 октября 2015 года, №201, в отношении Муниципальной автономной образовательной организации дополнительного образования «Чурапчинского учебно-производственного комбината», выявлены следующие нарушения требований по пожарной безопасности:

Пункт предписания	Содержания предписания	Принятые меры
1	Должностное лицо (ответственное лицо за обеспечением пожарной безопасности) не обучены мерам пожарной безопасности (ППР в РФ 25.04.2012г. №390 п.3)	Ответственное лицо обучен по проверке знаний пожарно-технического минимума. Удостоверение №17 Протокол от 04.12.2015 №9а
2	Отсутствует приказ о запрете курения в здании школы (ППР в РФ от 25.04.2012г. №390 п.14)	Создан приказ о запрете курения №01-02/37 от 02.11.2015г.
3	Автоматическая пожарная сигнализация находится в нерабочем состоянии (ППР в РФ от 25.04.2012г. №390 п.61)	Ведется работа по устранению предписания.
4	Первичные средства пожаротушения (огнетушители) частично не перезаряжены (ППР в РФ от 25.04.2012г. №390 п.478)	Устранен
5	Эвакуационный выход загроможден посторонними строительным материалом (ППР в РФ от 25.04.2012г. №390 п.36 п/п б)	Устранен
6	Журнал учета наличия и состояния первичных средств пожаротушения не заполняется (ППР в РФ от 25.04.2012г. №390 п.478)	Устранен
7	Световой указатель «Выход» от автономного источника питания находится в нерабочем состоянии (ППР в РФ от 25.04.2012г. №390 п.43)	Ведется работа по устранению предписания
8	Внутренние пожарные краны не проверены	Устранен

	на водоотдачу (ППР в РФ от 25.04.2012г. №390 п.55)	
9	Не разработаны инструкции действия персонала по эвакуации людей в случае возникновения пожара (ППР в РФ от 25.04.2012г. №390 п.12)	Создан инструктаж Протокол №08 от 12.01.2016г.
10	У дежурного персонала отсутствуют электрические фонари на случай отключения электроэнергии (ППР в РФ от 25.04.2012г. №390 п.38)	Устранен



Директор:

В.Е.Попов

Автономное образовательное учреждение Республики Саха (Якутия)
дополнительного профессионального образования
«Институт развития образования и повышения квалификации имени С.Н. Давыдова-И.
Согласовано с Главным управлением МЧС России
по Республике Саха (Якутия) 25 мая 2015 года



Удостоверение № 17

Выдано Егорову Ивану Егоровичу
Место работы МНОО ДО Чурдачинский ЧПК
Должность зам. директора по производству
Проведена проверка знаний требований охраны труда в объеме 40 ч.
Протокол от 4.12.2015 № 9а
Председатель комиссии Жолов
М.П.

Сведения о повторных проверках знаний

Должность _____
Место работы _____
Протокол от « _____ » _____ 20__ № _____
Председатель комиссии _____

М.П.

Должность _____
Место работы _____
Протокол от « _____ » _____ 20__ № _____
Председатель комиссии _____

М.П.

Форма по ОКУД

Код
0301001

МАОУ ДО Чурапчинский межшкольный учебно-производственный комбинат по ОКПО
(наименование организации)

Номер документа	Дата составления
01-02/37	2 ноября 2015г.

ПРИКАЗ
(распоряжение)

**«О запрете курения на территории и в помещениях
МАОУ ДО - Чурапчинский МУПК»**

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 октября 2013 г. №274-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и Федерального закона «О рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ, в соответствии с требованиями Федерального закона №15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», Указа президента «О профилактике курения табака», и в целях пропаганды здорового образа жизни, повышения производительности труда работников МАОУ ДО – Чурапчинский МУПК и с учетом отрицательных последствий влияния курения табака на организм человека, невозможности исключения этого влияния на «пассивных курильщиков», а также обеспечения пожарной безопасности в МАОУ ДО – Чурапчинский МУПК

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о запрете курения в здании МАОУ ДО – Чурапчинский МУПК и на прилегающей территории.
2. Запретить курение табака в здании и на территории МУПК.
3. Довести приказ до сведения педагогов, сотрудников, родителей, предупредив их об ответственности за его невыполнения.
4. Заместителю директора по производству Егорову И.Е. разместить информацию о запрете курения табака в здании и на территории МАОУ ДО – Чурапчинский МУПК.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель организации _____

Директор:
(должность)

(личная подпись)

Попов В.Е.
(расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) работник ознакомлен _____

(личная подпись)

“ 2 ” ноября 20 15 г

"01" января 2015 г.

с. Чурапча

МАОУ ДО Чурапчинский МУПК именуемый в дальнейшем «*Заказчик*», в лице директора *Попова В.Е.*, действующего на основании Устава, с одной стороны, и *индивидуальный предприниматель Назаров В.И.*, в лице *Назарова Владимира Ивановича* действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации серии 14 № 001064562 от 25 июля 2005г., именуемый в дальнейшем «*Исполнитель*», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить следующие работы: *Техническое обслуживание АПС.*
2. Срок выполнения работы: с 1 января по 31 декабря 2015г.
3. Заказчик обязан обеспечивать Исполнителя всем необходимым для выполнения работы, предусмотренной настоящим договором.
4. Срок договора: с 1 января по 31 декабря 2015г.

2. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ.

1. За выполненную работу Заказчик выплачивает Исполнителю: **42 489,20 рублей** (*сорок две тысяча четыреста восемьдесят девять рублей 20 копеек*) за год.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

1. Стороны несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязательств в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРОЧНЕ УСЛОВИЯ.

1. Споры по настоящему договору рассматриваются судом.

5. АДРЕСАСТОРОН.

Исполнитель:

ИП Назаров В.И.
г. Якутск, ул. Очиченко, 25/2, кв.304,
тел. 8 914 270 4051
ИНН 143516015195
р/с 40802810346640000178
Дальневосточный филиал
ОАО АКБ «РОСБАНК» г.Владивосток
БИК 040507871
к/с 30101810300000000871

Заказчик:

МАОУ ДО Чурапчинский МУПК
ИНН 1430007793
КПП 143001001
р/с 40701810498051000296
Банк ГРКЦ НБ РС (Я) Банка России



Назаров В.И.




Попов В.Е.



ЖУРНАЛ

учета первичных средств пожаротушения

ПОЖАРНЫЙ ЦИТ

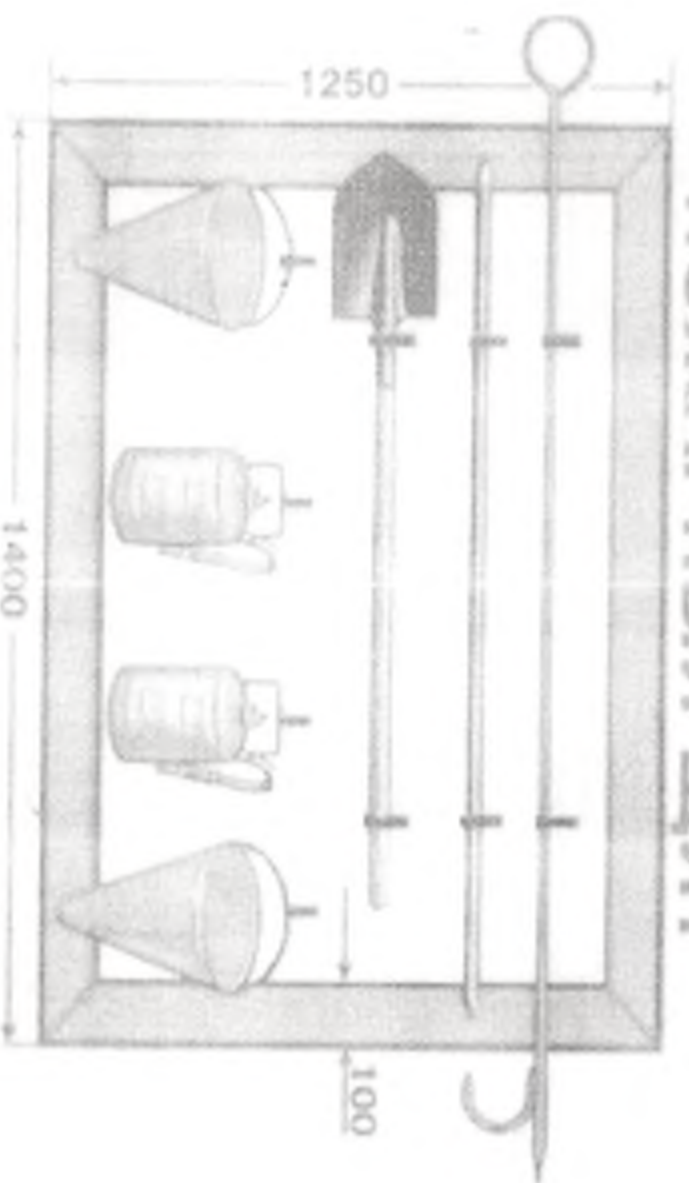

1. Барор — 2 шт.
2. Лопата — 2 шт.
3. Ведро — 3 шт.
4. Асбестовое полотно (войлок, кошма) — 1 шт.
5. Песок — 60 л.
6. Емкость для хранения воды — 3 куб.
7. Лом — 2 шт.

«УТВЕРЖДАЮ»

Общим собранием
коллектива

Протокол № 8

«12» января 2016 г.

«РАССМОТРЕНО»

Директор МАОО ДО

«Чурапчинский УПК»

В. Е. Попов

«13» января 2016 г.



ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ РАБОТНИКОВ

МАОО ДО «ЧУРАПЧИНСКИЙ УПК».

1. Общие требования пожарной безопасности

1. Все работники допускаются к работе после прохождения противопожарного инструктажа, а при изменении специфики работы - проходят дополнительное обучение, по предупреждению и тушению возможных пожаров.
2. Все работники предприятий, организаций проходят повторный инструктаж по пожарной безопасности один раз в год.
3. Все работники предприятий, организаций должны знать место расположения в зданиях (сооружениях) средств пожаротушения и уметь ими пользоваться.
4. Все работники обязаны:
 - выполнять меры пожарной безопасности на своих рабочих местах и территориях;
 - при обнаружении нарушений требований пожарной безопасности и противопожарного режима сообщить об этом своему непосредственному руководителю или дежурному по объекту;
 - оказывать необходимую помощь сотрудникам подразделений пожарной охраны, при выполнении ими возложенных на них задач.
5. При выполнении работ необходимо знать и помнить, что пожары могут произойти при нарушении:
 - требований пожарной безопасности при проведении взрывопожароопасных работ (электросварочные, газосварочные, огневые, паяльные, окрасочные работы и т.п.)
 - правил эксплуатации неисправных электронагревательных приборов и электрооборудования;
 - правил транспортировки и хранения легковоспламеняющихся жидкостей (ЛЖВ) и горючих жидкостей (ГЖ);
6. Все работники должны знать, что наиболее опасными факторами пожара являются:
 - высокая температура пожара и продукты горения (дым);
 - взрывы оборудования и материалов;
 - обрушение конструкций зданий и сооружений;
 - одновременное воздействие всех вышеуказанных факторов пожара;
7. Высокая температура может привести к получению термических ожогов и теплового удара, с возможным последующим смертельным исходом.
8. Продукты сгорания приводят к удушью, отравлению пострадавшего, поражению органов дыхания и слизистых оболочек глаз
9. Взрывы и обрушения могут привести к получению травм различной степени тяжести, вплоть до смертельного исхода.

10. Все работники несут ответственность за нарушение и неисполнение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством.
2. Требования пожарной безопасности к территориям, содержанию зданий, сооружений и помещений.
 1. Территория должна своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, сухой травы и т.п.
 2. Горючие отходы должны складываться в контейнеры для сбора мусора, с последующим их вывозом.
 3. Дороги, проезды на территории, подъезды к пожарным гидрантам (ПГ) должны быть всегда свободны для проезда пожарной техники. На период их закрытия (ремонта и т.п.) необходимо устанавливать указатели объезда или устроены проезды.
 4. Не разрешается курение на территории предприятий, в помещениях гаражей (стоянок) автомобилей и складов материального и производственно-технического обеспечения, а также в помещениях.
 5. Для курения выделены и оборудованы специально выделенные и оборудованные места, а именно:
 - административный корпус-указать, где именно (холлы, вестибюли, туалетные комнаты);
 - гаражи - указать, где именно (помещение дежурных охранников, комнаты отдыха водителей);
 6. Сжигание отходов и мусора на территории подразделения допускается производить не ближе 50м от зданий и сооружений, под контролем обслуживающего персонала (указать конкретные место сжигания мусора).
 7. Все работники должны следить за наличием, исправностью первичных средств пожаротушения (огнетушители и пожарные краны) и систем пожарной сигнализации на своих рабочих местах.
 8. Двери на путях эвакуации должны свободно открываться по направлению выхода из здания. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа.
 9. При расстановке технологического, выставочного и другого оборудования в помещениях должны быть обеспечены свободные эвакуационные проходы к лестничным клеткам и другим путям эвакуации.
10. Запрещается:
 - использовать чердаки, технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения оборудования, мебели и других предметов.
 - снимать предусмотренные проектом двери на путях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток;
 - загромождать эвакуационные пути и выходы, а также выходы на эвакуационные лестницы (проходы, коридоры, тамбуры, холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери) мебелью, оборудованием, другими предметами и мусором. Забивать (блокировать) двери эвакуационных выходов;
 - устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые (чуланы), а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы.
 - устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;
 - устраивать на путях эвакуации пороги, раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

- применять горючие материалы для отделки, облицовки, окраски стен и потолков, а также ступеней и лестничных площадках на путях эвакуации.
- Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток в открытом положении;
- заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг.
- проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ;
- производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;
- оставлять неубранными промасленный обтирочный материал;
- Устраивать в производственных и складских помещениях антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих и трудно горючих материалов, а также из листового металла;
- оставлять без наблюдения, находящиеся под напряжением электрооборудования.

3. Требования пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования.

1. Электрооборудование и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должно быть обесточено. Другие электроустановки и электрооборудование могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкции по их эксплуатации (холодильники, оборудование круглосуточной эксплуатации).
2. Под постоянным напряжением должны оставаться системы дежурного освещения, пожарной и охранно-пожарной сигнализации.
3. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
 - использовать электрооборудование в условиях, не соответствующее требованиям инструкций предприятий – изготовителей по их эксплуатации или имеющим неисправности, которые могут привести к пожару;
 - использовать электропровода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией.
 - пользоваться повреждёнными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
 - обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
 - пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также без поставок из негорючих теплоизолирующих материалов, исключивших возможность возникновения пожара;
 - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать не калиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и короткого замыкания;
 - размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (особенно легковоспламеняющиеся) вещества и материалы.

4. Действия при обнаружении пожара

1. Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) обязан:
 - немедленно сообщить об этом по телефону «01» в пожарную охрану, поставить в известность руководство и дежурные службы объекта;

- принять меры по организации эвакуации людей, согласно «Плану эвакуации людей при пожаре», тушению пожара и сохранности материальных ценностей;
 - решительно пресекать возникновения паники;
 - не открывать (не разбивать) стекол оконных проемов, во избежание дополнительного поступления воздуха в зону пожара;
 - Применять для тушения пожар все имеющиеся первичные средства пожаротушения-огнетушители, внутренние пожарные краны, пожарные щиты и т.п.
 - покидая помещения, необходимо плотно закрыть за собой двери, во избежание распространения задымления, температуры и пламени пожара.
2. При использовании для тушения пожара порошковых или газовых огнетушителей необходимо:
- учитывать возможность образования порошкового (газового) облака и снижения видимости очага пожара (особенно в помещении небольшого объема)
 - учитывать возможность образования газового облака (особенно в нижней части помещения) при применении газовых огнетушителей (углекислотные, хладоновые и т.п.)
 - учитывать возможности сильной степени загазованности помещения, при применении газовых огнетушителей (особенно в помещениях небольшого объема);
- При применении порошковых или газовых огнетушителей необходимо предусматривать пути возможного быстрого выхода из помещения, в случае его резкого повышения уровня его запыленности или загазованности.
- при тушении электрооборудования соблюдать безопасное расстояние (не менее 1 м) от распыляющего сопла и корпуса огнетушителя (порошкового, газового) от токоведущих частей;
3. При применении для тушения очага пожара пенного или водяного огнетушителя необходимо предварительно обесточить помещение и находящееся в нем оборудование.
4. Руководитель, должностные лица по прибытию к месту пожара, обязаны:
- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство;
 - в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;
 - Организовать привлечение сил и средств к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития;
 - при необходимости отключить в электроэнергию, газовые, водяные коммуникации, системы вентиляции, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымлению помещений здания (сооружения);
 - прекратить все работы в здании (сооружения) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
 - удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;
 - осуществлять общее руководство по тушению пожара до прибытия подразделений пожарной охраны;
 - обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
 - одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей;
 - организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.
5. По прибытии подразделений пожарной охраны руководитель, должностное лицо, дежурный обязан:

- сообщить руководителю подразделений пожарной охраны сведения о местонахождении на объекте опасных, взрывчатых, сильно действующих ядовитых веществ, необходимые для обеспечения безопасности личного состава;
- проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также о местах нахождения ценных и особо ценных материалов и оборудования, для организации их эвакуации и защиты.

Ответственный за пожарную
безопасность _____



И. В. Попов

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ

Должностных лиц объектов МАОО ДО «Чурапчинский УПК»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:

При получении информации о происшествии выяснить:

- время возникновения или обнаружения чрезвычайной ситуации (ЧС);
- точный адрес (на объекте УПК или соседнем);
- характер происшествия, степень опасности, тенденцию развития и возможные последствия;
- наличие пострадавших;
- какие службы оповещены, какие меры приняты, какие силы и средства привлечены;
- телефоны для уточнения обстановки;
- ФИО, должность и номер телефона сообщившего о происшествии, а также данные о первоисточнике информации;

ДОЛОЖИТЬ:

- Директору;
- Заместителю директора;
- Службам управления пожарной охраны, скорая помощь, полиция;

ДАТЬ УКАЗАНИЯ:

- В случаях, требующих немедленного реагирования (угроза жизни и здоровью людей, нанесение значительного материального ущерба и т.п.) на эвакуацию работников и обучающихся;
- На оповещение служб и структурных подразделений в соответствии с перечнями типовых ситуаций.
- Сбора информации об обстановке.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ:

Директор УПК, диспетчерские службы Управления пожарной безопасности, посты охраны.

ДИРЕКТОР МАОО ДО

«Чурапчинский УПК»: В.Е. Попов /В.Е. Попов/

«13» января 2016г.